


## SEGNALETICA TABELLA PASSO CARRABILE

La **segnaletica orizzontale** deve essere realizzata nella carreggiata (NON SUL MARCIAPIEDE), per una superficie di lunghezza pari e non superiore a quella autorizzata, utilizzando vernice per asfalto di colore bianco.

La realizzazione della segnaletica è a carico dell'intestatario della tabella di passo carrabile così come la manutenzione o il rifacimento, anche a seguito di lavori sulla sede stradale.

Lo stallo dovrà avere le seguenti misure:

- larghezza minimo m. 1,50 fino a massimo m. 2,00
- lunghezza quella concessa riportata nell'autorizzazione
- spessore linea cm. 12

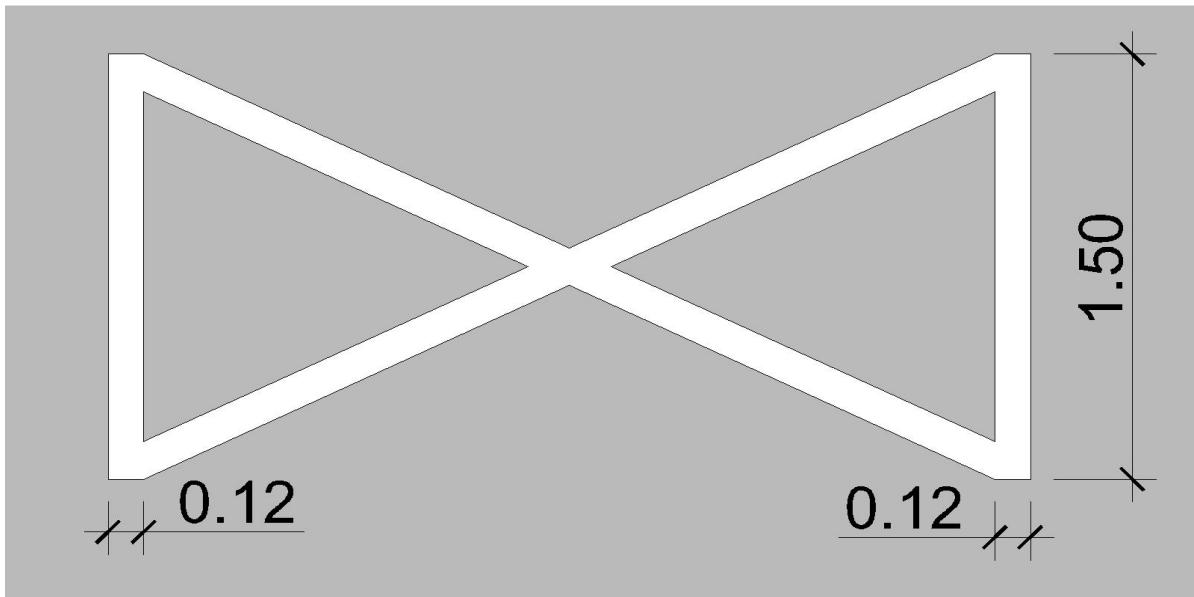

Per la **segnaletica verticale**

Se la tabella deve essere installata sul suolo pubblico su un palo di sostegno, questo deve essere: in ferro tubolare, senza saldature, di diametro di mm. 60 con spessore minimo di mm. 3.20, zincato a caldo, dotato di sistema antirotazione e chiuso nella parte superiore con tappo di gomma o materiale plastico.

La tabella dovrà essere affissa con il bordo inferiore ad un'altezza minima dalla quota del piano di calpestio pari a m. 2,20.

